


SYSTEM ASEKURACJI „SPIDER” URZĄDZENIE KOTWICZĄCE „SPIDER”


B E Z P I E C Z N A P R A C A N A W Y S O K O Ś C I

ANEKS NR 1
(o dopuszczeniu nylonowej linki bezpieczeństwa)

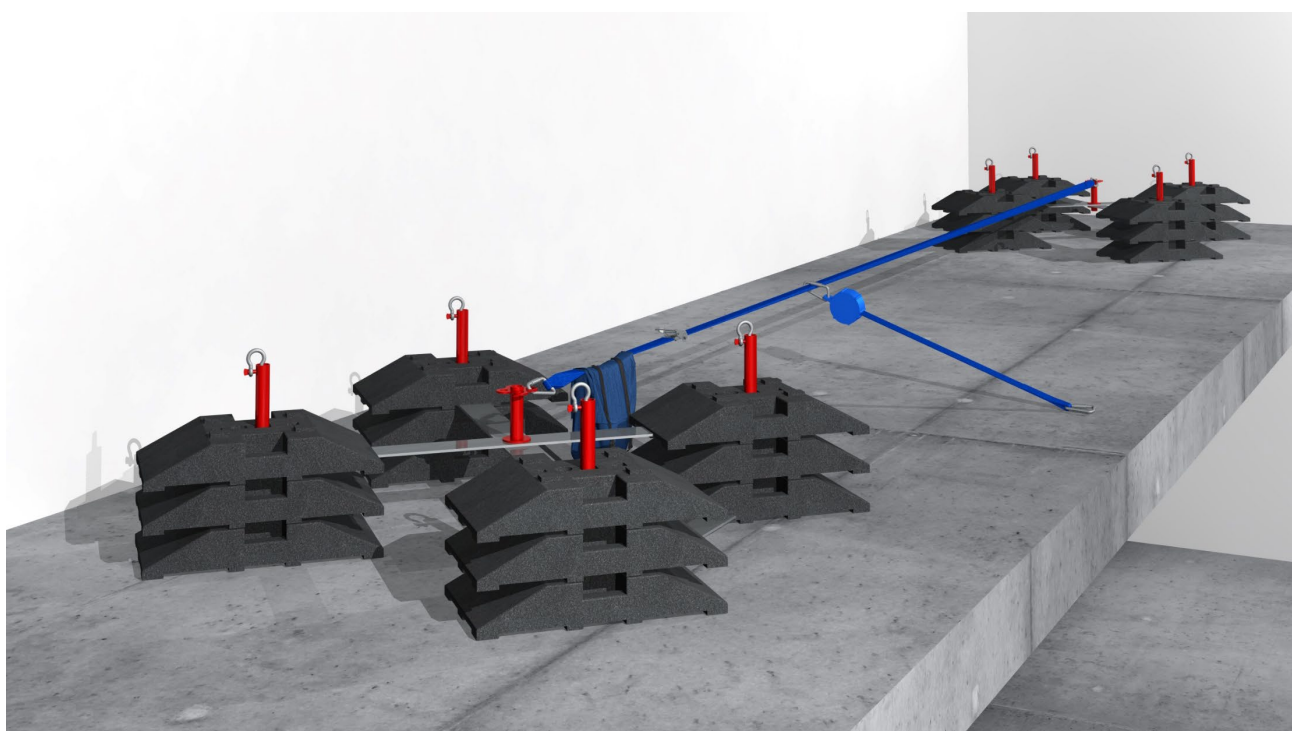

W przypadku konfiguracji "nie dopuszczającej" Systemu Asekuracyjnego SPIDER (czyli nie dopuszczający do upadku przez krawędź.) dopuszcza się stosowanie nylonowych linek bezpieczeństwa pod warunkiem spełnienia wymogu opisanego w dokumencie [001 - SPIDER - INST UŻYTK.pdf], w punkcie 2.3 Dopuszczalne Parametry Pracy.

*„Układ tego typu wymaga użycia urządzeń samohamownych, których linki bezpieczeństwa mają długość krótszą niż odległość X.
Zapewnia to brak możliwości przekroczenia zewnętrznej krawędzi budynku w sposób niezamierzony.”*

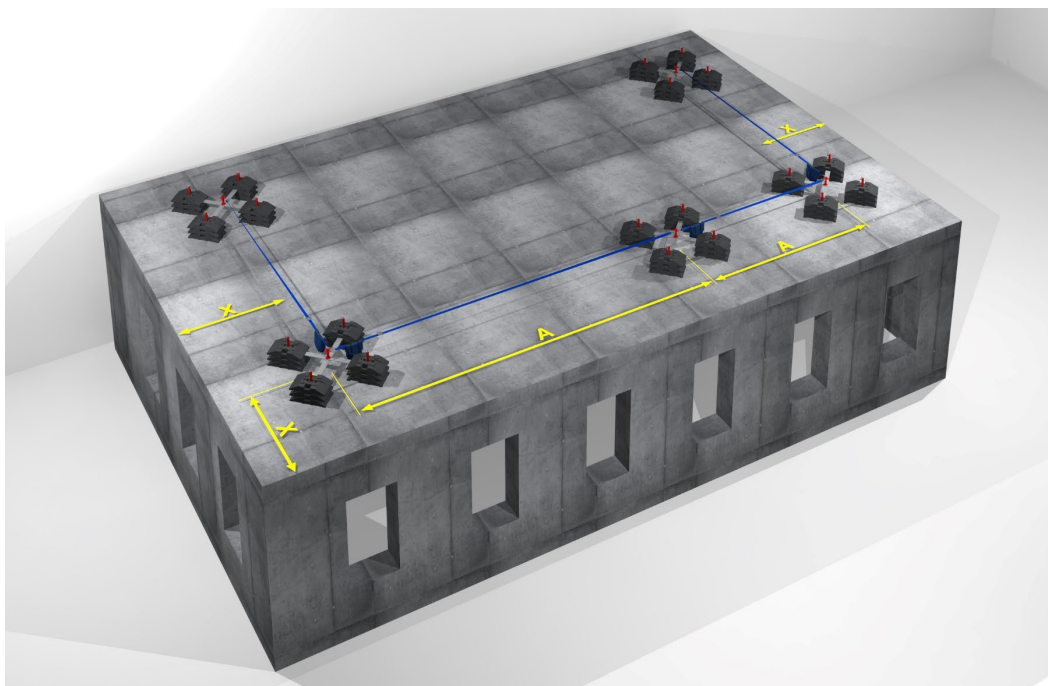

Podpis w imieniu: Kamil Strumiński, STRUMIN

STRUMIN Sp. z o.o. Sp. k.
Aleksandrowice 17, 32-084 Morawica
NIP 513-024-97-17
REGON 367264950
tel. 515 488 585 STRUMIN.PL

(miejsce i data wydania):
MORAWICA
03-12-2021

